


Brandisolering av ventilationskanaler med Paroc Lösull

Dimensionering

Kanaler dragna i vindsbjälklag kan brandisoleras med lösullsisolering om förutsättningarna i nedanstående tabell uppfylls.

Produkt	Beteckning	EI 15	EI 30
PAROC BLT/XIL	A	70 mm	170 mm
PAROC BLT/XIL	B	120 mm	220 mm
PAROC FPS 14	C	30 mm	60 mm
PAROC FPS 14	E	400 x 400 mm	600 x 600 mm

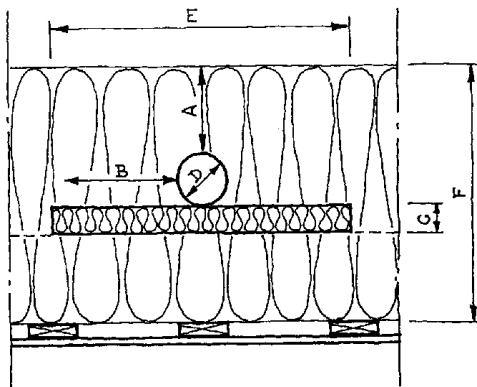

Beteckning

- A) Anger minsta avstånd mot luftat utrymme.
- B) Anger minsta avstånd mot oluftat utrymme, eller brännbara byggnadsdelar.
- C) PAROC FPS 14, Brandskiva
- D) Kanaldiameter max. diameter 315 mm
- E) Mellanlägggets minsta format
- F) PAROC BLT/XIL, Lösull med minsta densitet enligt typgodkännande 3100/90

Anmärkning

Kanaler som bryter igenom en byggnadsdelanordnas så att dess brandavskiljande förmåga inte förändras. Detta sker lämpligast med typgodkända material och metoder. Exempel på godkända lösningar finns på Sitacs hemsida <http://www.sitac.se>